


Lista opraw (oddział przedszkolny)								
Indeks	Producent (lub równoważny)	Nazwa artykułu (lub równoważny)	Numer artykułu	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa	Liczba
1	LEDVANCE	DP COMP 600 V 16W 840 IP66	4058075740853	1x LED 4000K / CRI >= 80	1920 lm	0.80	16 W	1
2	LEDVANCE	PL COMP 600 V 33W 840	4099854017902	1x LED 4000K / CRI >= 80	3630 lm	0.80	33 W	1
3	LEDVANCE	DL IP44 DN 190 18W 840 WT	4058075703148	1x LED / CRI >= 80	1800 lm	0.80	18 W	8
4	LEDVANCE	DP Compact 1200 23W/4000K GR IP66	4058075210028	1x LED / CRI >= 80	2800 lm	0.80	23 W	1
5	LENA LIGHTING	LENA LIGHTING S. A. 668517 SQ 600 LED 4700lm PRM II kl. IP20 660x550mm 840 (32W)	668517		4700 lm	0.80	32 W	8
6	LENA LIGHTING	LENA LIGHTING S. A. 550034 DOT CS LED 2W 250mm NM AT 1h	550034		250 lm	0.8000	2 W	3
7	LENA LIGHTING	LENA LIGHTING S. A. 740343 Safeite 250m 20m AT IP65 + zestaw 4 pilotogramów	740343		250 lm	0.80	2.5 W	1
8	LENA LIGHTING	LENA LIGHTING S. A. 734533 Outdoor Wall 1h CGLine IP65 asym (z grzałką do baterii do -20°C)	734533		225 lm	0.80	9.3 W	1

	LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	GNIAZDO 230V IP44, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE
	GNIAZDO 230V IP20, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE
	WYŁĄCZNIK POJ., POD., ZMIENNY IP20
	WYŁĄCZNIK POJ., POD., ZMIENNY IP44
	ROZDZIELNICA NN

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-HD 60364
-samoczynne wyłączenie zasilania

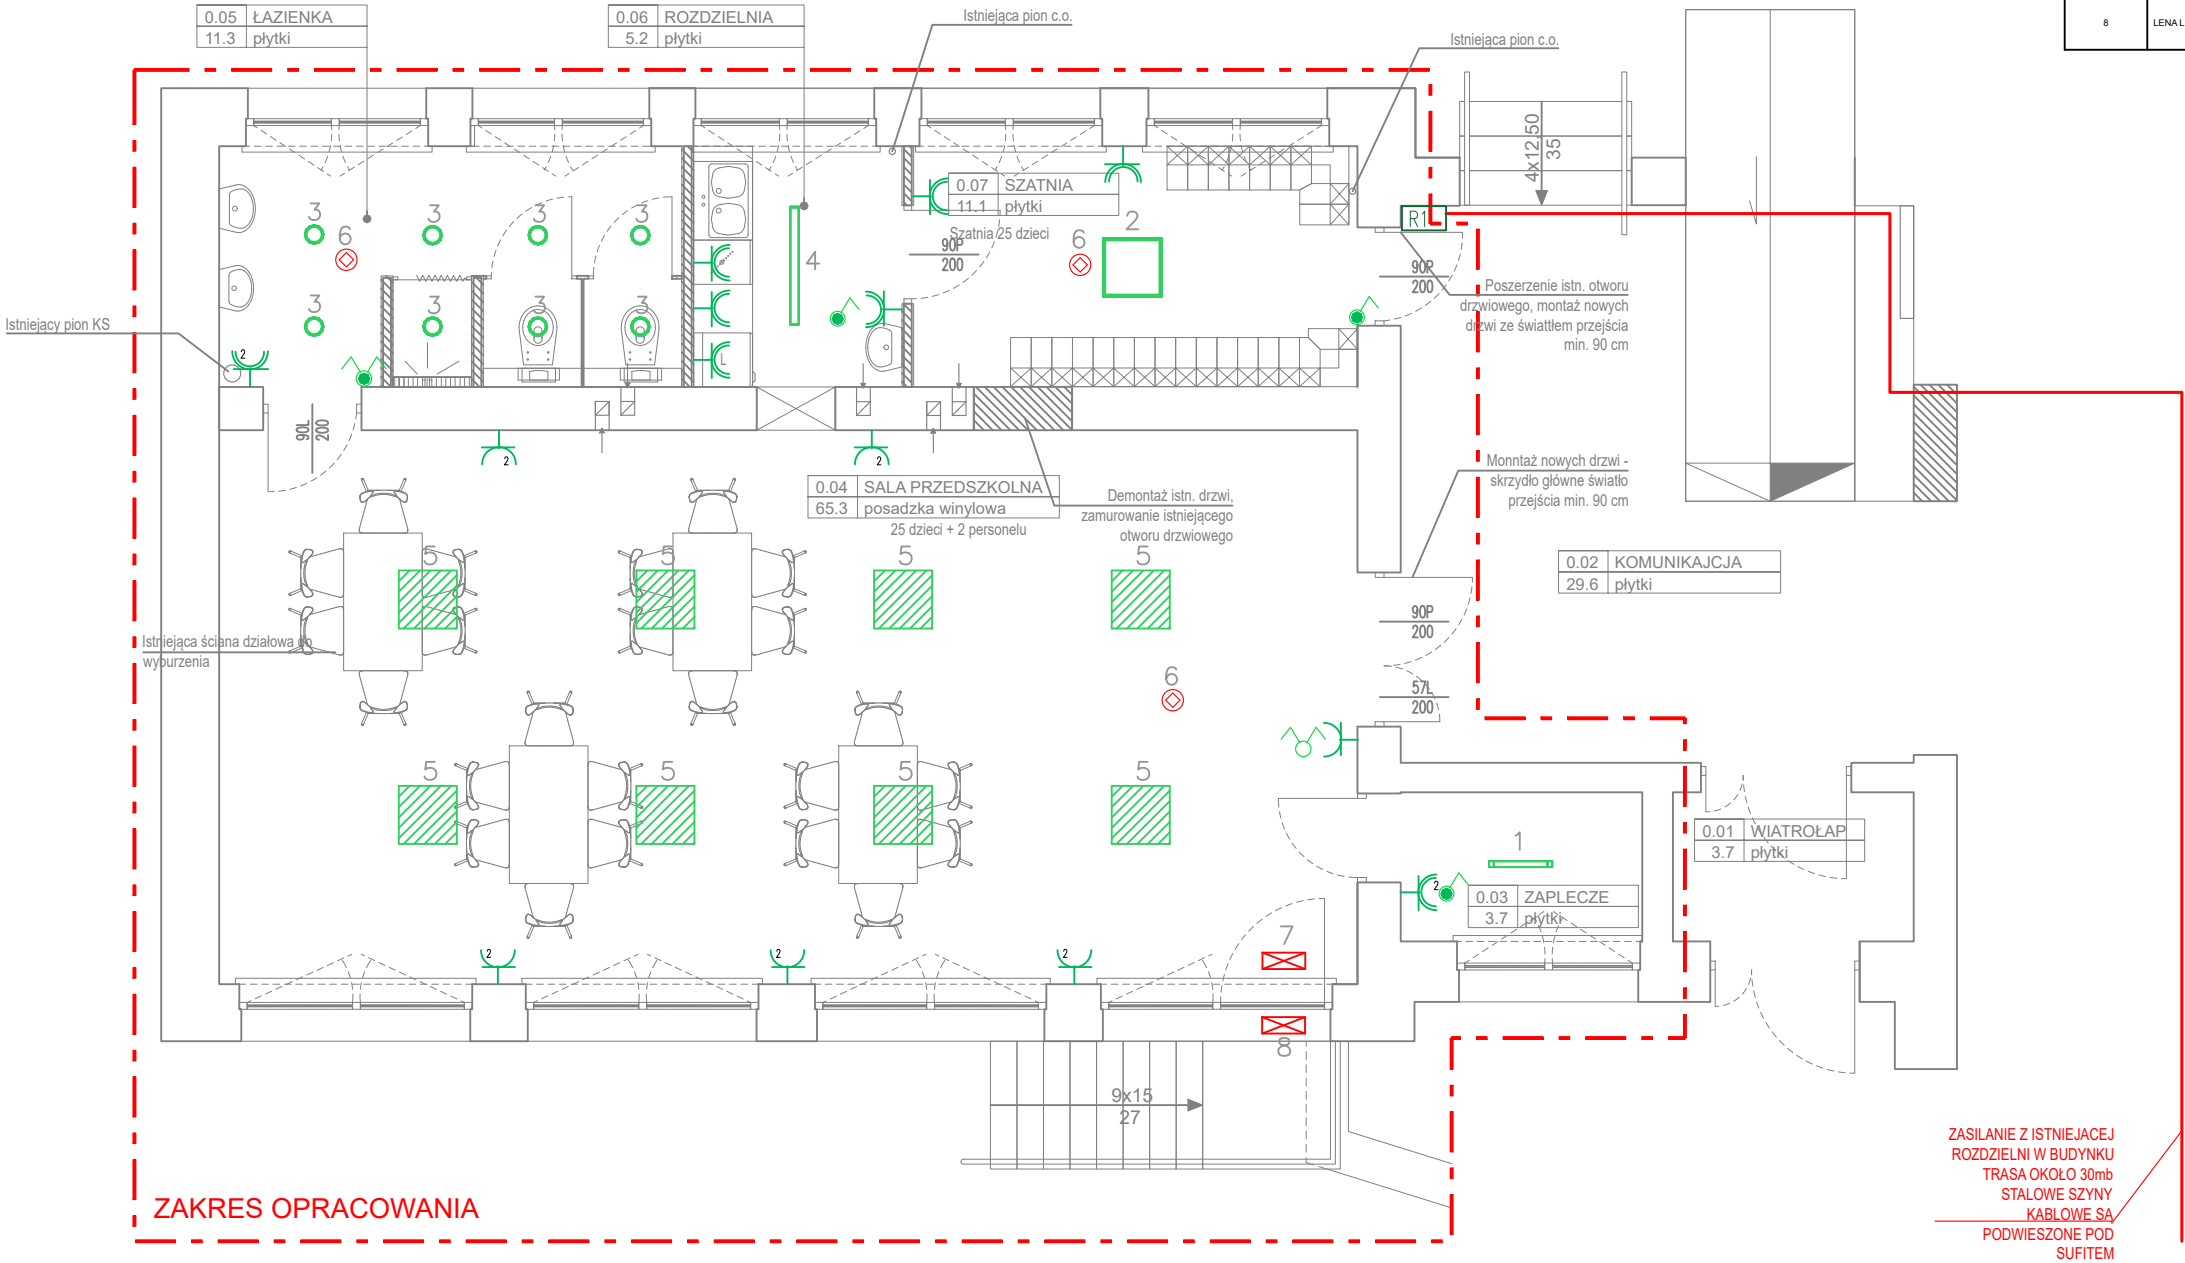

RZUT PARTERU		SKALA: 1:100
		FAZA: PB
		DATA: 05.2024
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : ADAPTACJA POM. BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pysząca, ul Śremska 12		BRANŻA: ELEKTR.
INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Pyszącej Pysząca, ul Śremska 12		
PROJ.	mgr inż. Piotr Skrzypek upr WKP/0459/POOE/17	
	STUDIO KRESEK MICHAŁ OSTOJSKI ul. Zielińskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 602503551	E.2